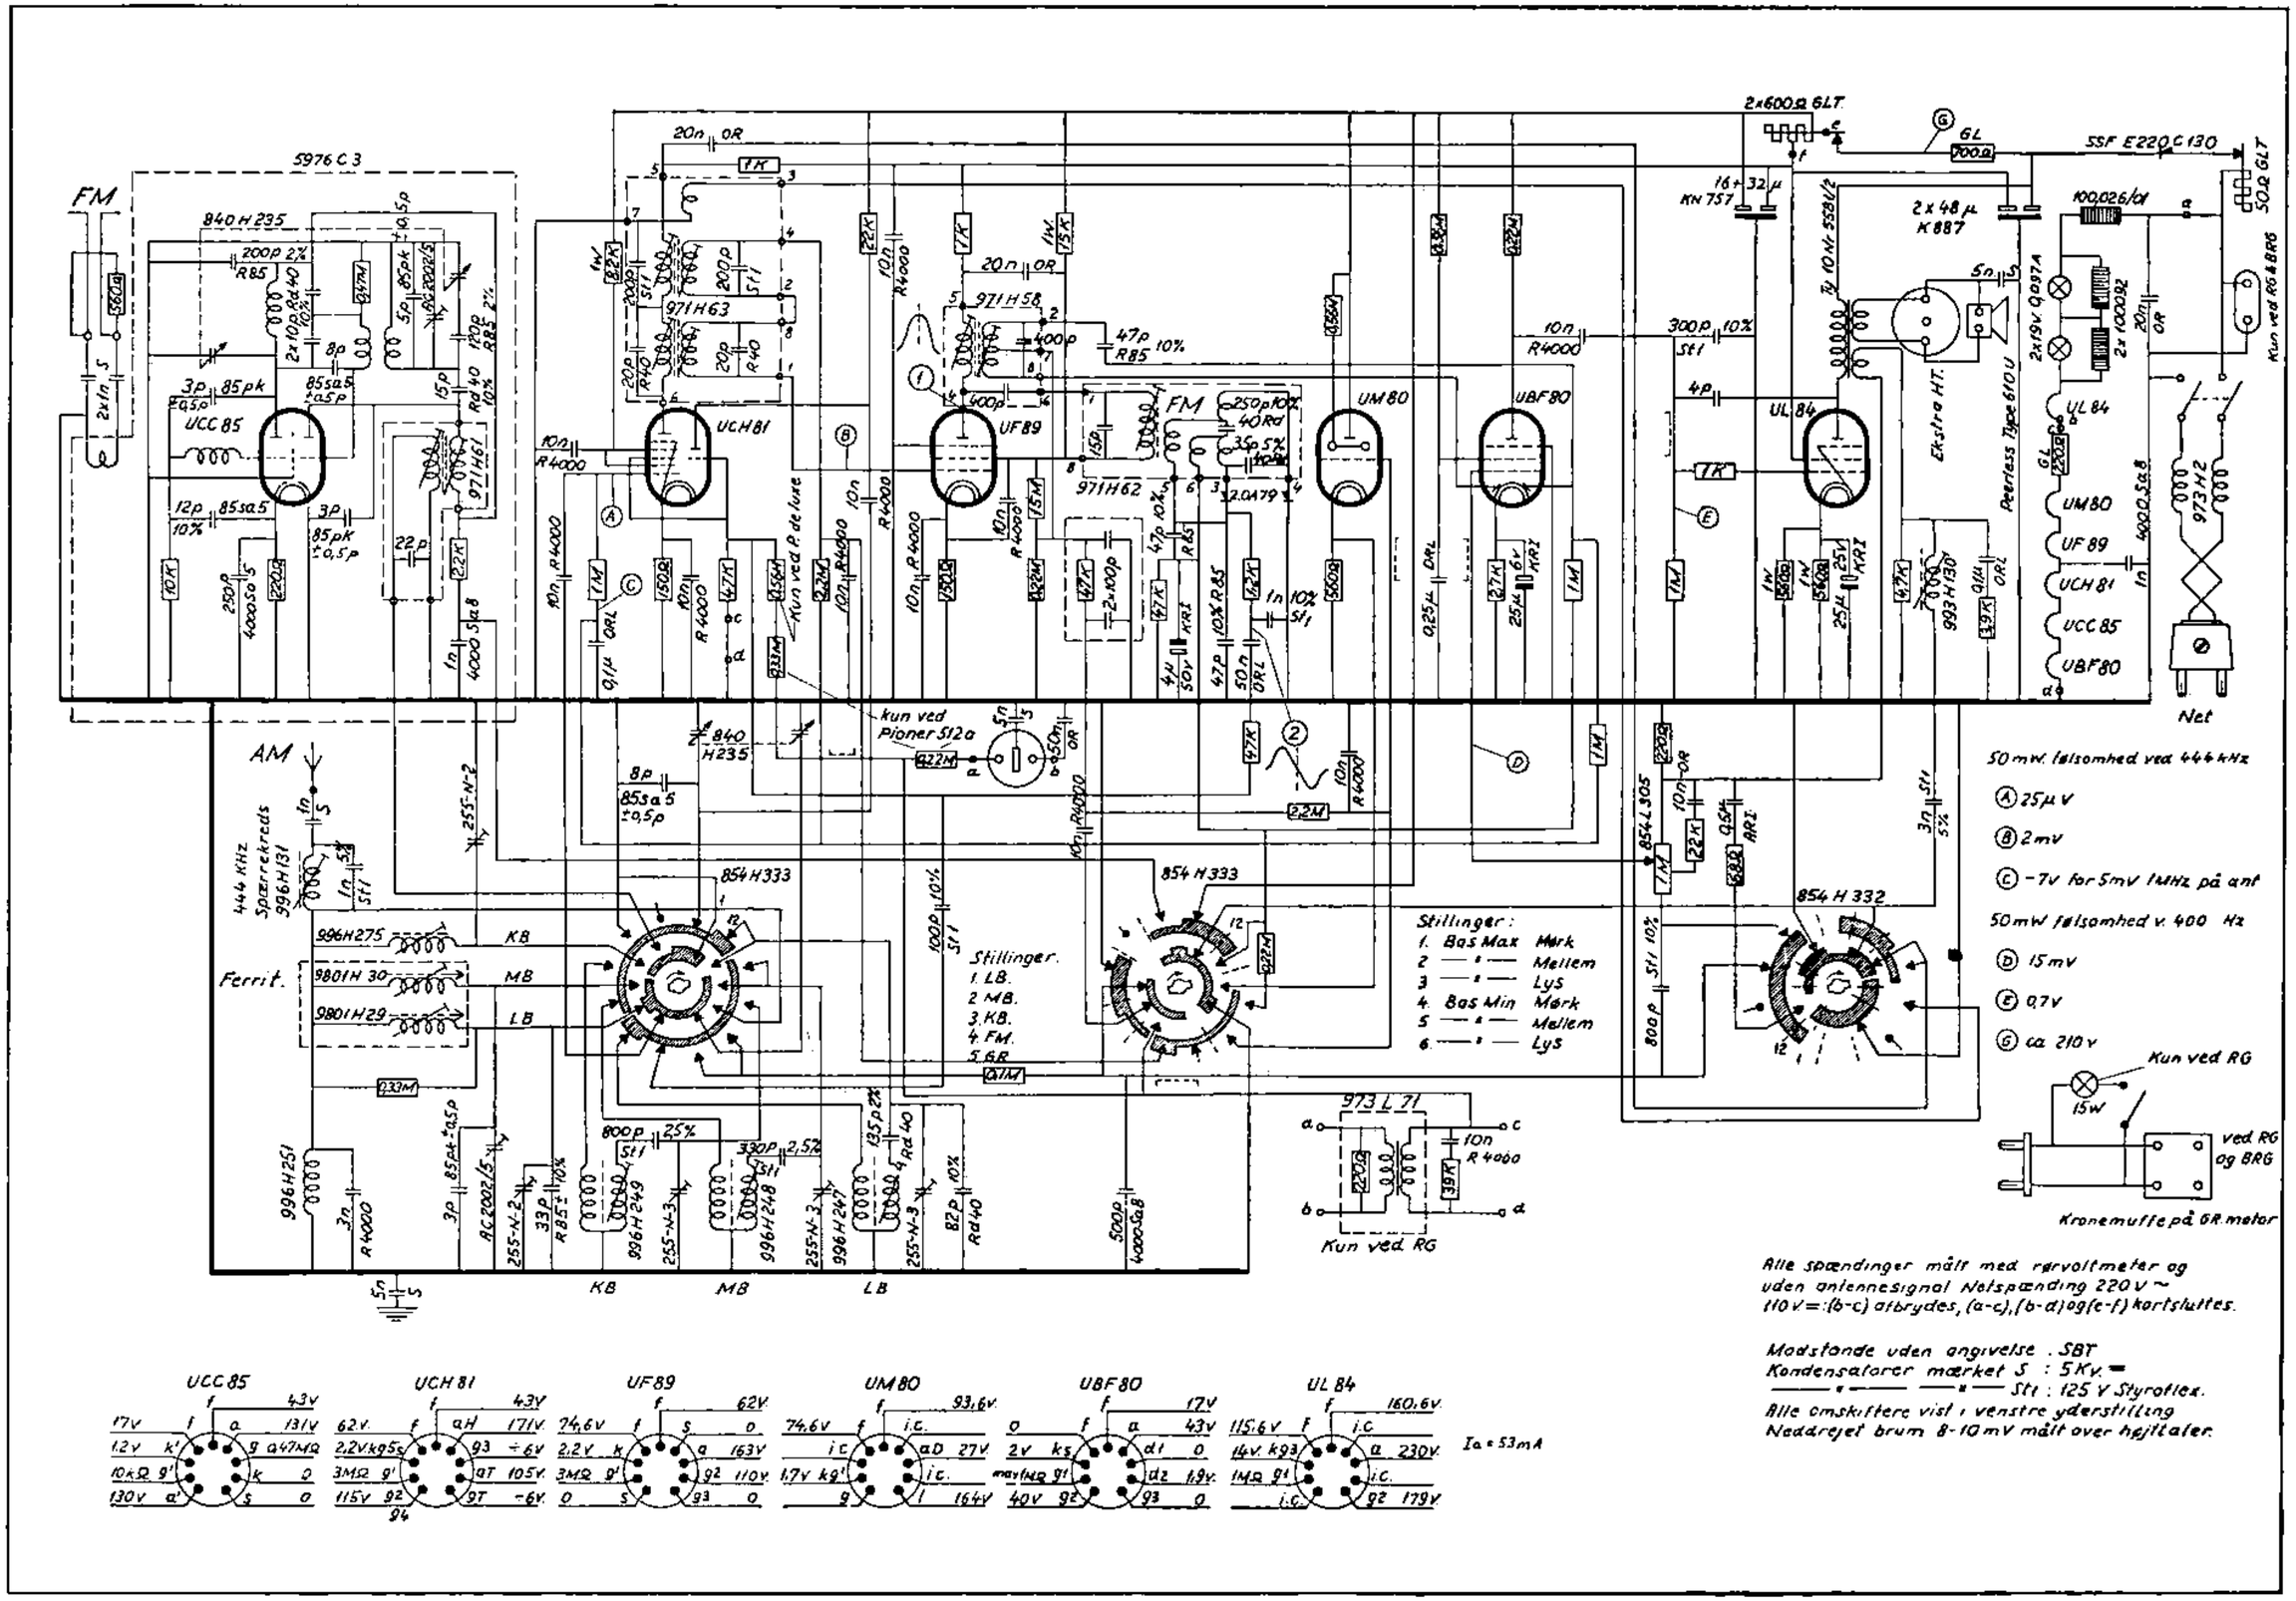

I serie 2 er FM detektoren en forbedret type af forholdsdetektoren. Desuden er AVC kredsløbet ændret på FM, idet punktet efter 2,2 M ohm (G_1-UF 89) er ført til stel på FM. – Der er således ingen regulering på UF 89 på FM, og apparatet kan derfor behandle større antennespændinger.